



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2021081801000967

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生 产 者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产 品 名 称: 火灾声光警报器

认证单元: HJ350

内含: HJ350(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-03

产 品 标 准: GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-08-17

发(换)证日期: 2021年08月17日 有效期至: 2026年08月16日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0343497

No: Dz2021101754



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人 : 北京核中警消防技术有限责任公司

产 品 型 号 名 称 : HJ350 型火灾声光警报器

检 验 类 别 : 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 1 页

产品名称	火灾声光警报器	型 号	HJ350		
认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验		
生产者	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2021 年 1 月		
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 4 月 19 日		
样品数量	6 只	检验日期	自 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 7 月 1 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2021 年 7 月 2 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核: 李进

编制: 王可

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 2 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201		
联系电话	010-87305529	传 真	010-87305529
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾声光警报器
- 2) 型号: HJ350
- 3) 执行标准号: GB 26851-2011
- 4) 生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 5) 生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 6) 生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201
- 7) 声压级: 70dB~80dB
- 8) 变调周期: 4.0s~5.0s
- 9) 闪光频率: 1.0Hz~2.0Hz
- 10) 接线端子标注: 有
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 85mm×85mm×45mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 使用场所: 室内型;
- 4) 供电方式: 由火灾报警控制器的总线供电;
- 5) 编码方式: 电子编码;
- 6) 与以下产品配接工作:
北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500C 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

- 1) 声响器件
型号: AT3527TL
生产者: 深圳市鑫亚图电子有限公司
- 2) 发光器件
型号: JH-525CR3D26
生产者: 广州市巨宏光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：HJ350

№：Dz2021101754
共 12 页第 4 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合格	/
2	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 72.7 75.9 77.4 78.1 76.1 73.0 73.5 75.2 78.2 79.9 77.3 75.2 1#试样的变调周期 (s) : 4.4 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 2#试样的声压级 (dB) : 72.8 75.4 76.9 77.7 75.6 72.8 73.4 75.0 77.8 79.2 77.1 74.7 2#试样的变调周期 (s) : 4.4 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 3#试样的声压级 (dB) : 73.3 76.3 77.8 78.4 76.2 73.3 73.8 74.6 77.6 78.8 77.0 74.8 3#试样的变调周期 (s) : 4.4 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 4#试样的声压级 (dB) : 73.0 75.9 77.3 77.8 76.2 73.2 72.9 74.5 76.4 78.1 76.7 74.3 4#试样的变调周期 (s) : 4.4 4#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 5#试样的声压级 (dB) : 73.1 75.8 77.2 77.7 75.9 73.0 73.3 74.5 76.3 78.7 76.9 74.3 5#试样的变调周期 (s) : 4.4 5#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 6#试样的声压级 (dB) : 73.6 75.9 77.7 77.7 75.2 72.5 73.0 74.5 77.4 79.5 77.4 74.9 6#试样的变调周期 (s) : 4.4 6#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：HJ350

No: Dz2021101754
共 12 页第 5 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 1#试样持续发出警报信号。 试验后, 1#试样的声压级为 (dB) : 72.9 76.1 77.5 78.0 76.1 73.2 73.5 75.1 78.3 79.7 77.2 75.0 1#试样的变调周期 (s) : 4.4 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5	合格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时 2#试样的声压级为 (dB) : 72.9 75.5 77.1 77.8 75.5 72.7 73.5 75.2 77.7 79.1 76.9 74.8 2#试样的变调周期 (s) : 4.4 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5 供电电压下限值时 2#试样的声压级为 (dB) : 73.1 75.4 76.9 77.9 75.4 73.0 73.5 75.1 77.8 78.8 77.1 74.9 2#试样的变调周期 (s) : 4.4 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5	合格	/
5	绝缘电阻试验	5.5	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间的绝缘电阻值: $>1000M\Omega$ 。	合格	/
6	电气强度试验	5.6	—	—	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.7	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的声压级为 (dB) : 73.4 76.5 77.9 78.3 76.4 73.2 73.8 74.5 77.8 78.5 77.2 74.8 3#试样的变调周期 (s) : 4.4 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5	合格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.8	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的声压级为 (dB) : 73.6 76.5 78.0 78.2 76.7 73.4 73.7 74.9 77.9 78.4 77.1 75.0 3#试样的变调周期 (s) : 4.4 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.5	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：HJ350

№：Dz2021101754
共 12 页第 6 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
9	静电放电 抗扰度试验	5.9	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 73.2 76.2 77.7 78.3 76.4 73.5 73.7 74.9 77.8 78.5 77.1 75.1 3#试样的变调周期（s）： 4.4 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.5	合格	/
10	电快速瞬变脉 冲群抗扰度 试验	5.10	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 73.4 76.5 77.8 78.2 76.3 73.5 73.9 75.0 77.8 78.6 76.9 74.6 3#试样的变调周期（s）： 4.4 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.5	合格	/
11	浪涌（冲击）抗 扰度试验	5.11	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 73.6 76.2 77.9 78.4 76.1 73.4 73.8 74.7 77.5 78.8 77.1 75.2 3#试样的变调周期（s）： 4.4 3#试样的闪光频率（Hz）： 1.5	合格	/
12	高温（运行） 试验	5.12	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 73.1 75.7 77.4 77.9 76.1 73.3 72.9 74.7 76.5 78.2 76.9 74.5 4#试样的变调周期（s）： 4.4 4#试样的闪光频率（Hz）： 1.5	合格	/
13	低温（运行） 试验	5.13	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 72.9 76.1 77.4 77.7 76.2 73.1 73.0 74.7 76.5 78.2 76.6 74.2 4#试样的变调周期（s）： 4.4 4#试样的闪光频率（Hz）： 1.5	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：HJ350

№：Dz2021101754
共 12 页第 7 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
14	恒定湿热 (运行) 试验	5.14	试验期间, 4#试样保持正常监视状态。 试验后, 4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 声压级为 (dB): 73.2 76.0 77.4 77.9 75.8 73.1 72.9 74.7 76.5 78.0 76.7 74.4 4#试样的变调周期 (s): 4.4 4#试样的闪光频率 (Hz): 1.5	合格	/
15	SO ₂ 腐蚀 (耐久) 试验	5.15	试验后, 5#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 声压级为 (dB): 73.0 75.9 77.3 77.7 75.9 72.8 73.2 74.8 76.4 78.9 77.0 74.5 5#试样的变调周期 (s): 4.4 5#试样的闪光频率 (Hz): 1.5	合格	/
16	冲击 (运行) 试验	5.16	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象, 声压级为 (dB): 73.5 76.0 77.7 77.8 75.4 72.6 73.1 74.7 77.5 79.2 77.3 74.8 6#试样的变调周期 (s): 4.4 6#试样的闪光频率 (Hz): 1.5	合格	/
17	振动 (正弦) (运行) 试验	5.17	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象, 声压级为 (dB): 73.2 76.1 77.7 77.9 75.4 72.9 73.0 74.9 77.5 79.1 77.5 74.6 6#试样的变调周期 (s): 4.4 6#试样的闪光频率 (Hz): 1.5	合格	/
18	外壳防护 等级试验	5.18	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2021101754

共 12 页第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

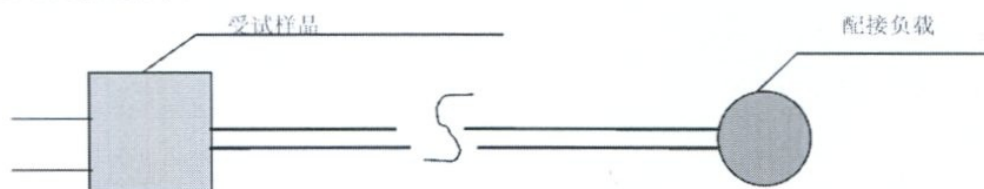

4) 试验布置示意图:

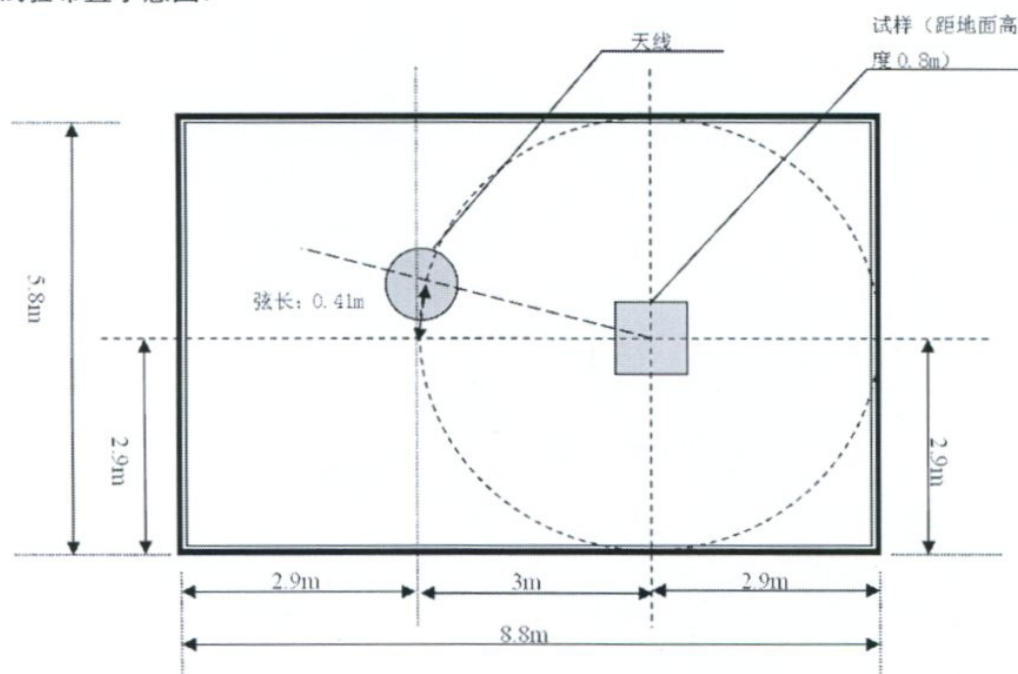

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2021101754

共 12 页第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

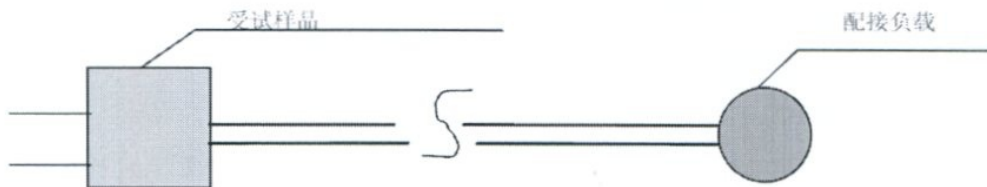

4) 试验布置示意图

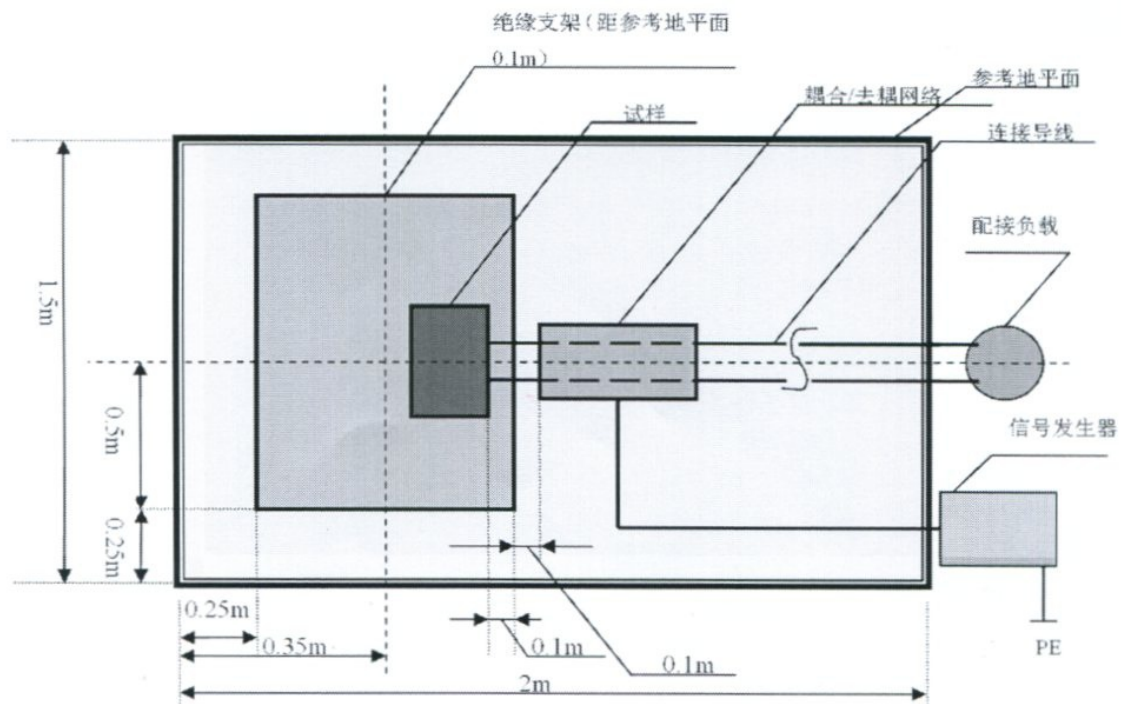

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 10 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

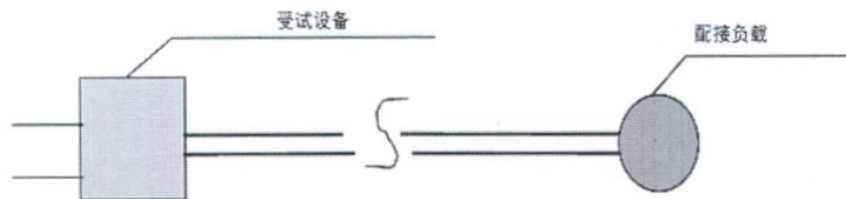

4) 试验布置示意图:

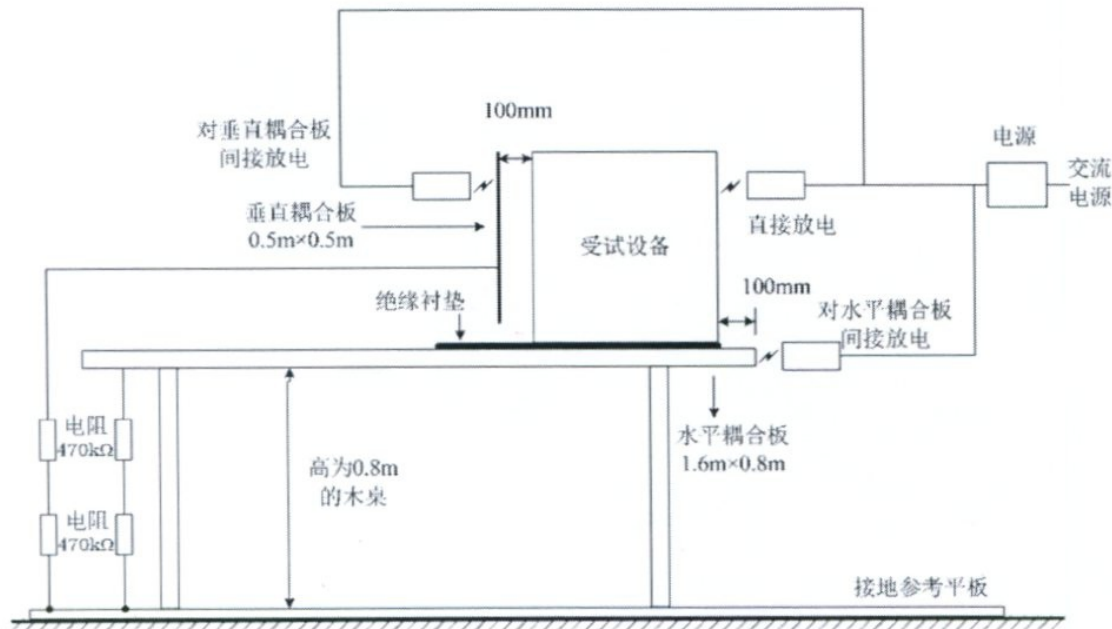

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

3) 受试设备连接图:

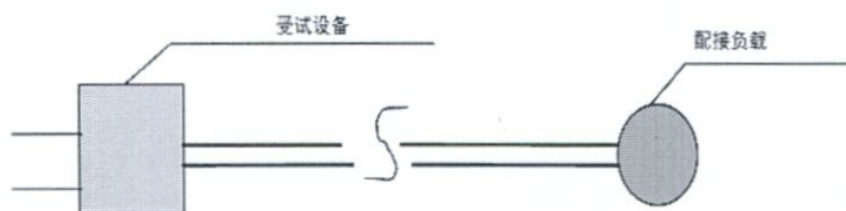

4) 试验布置示意图:

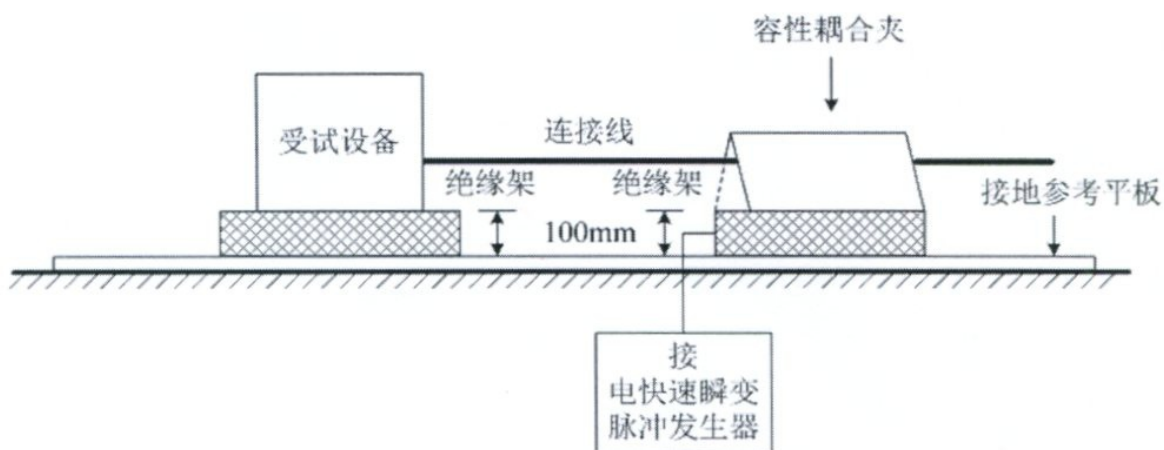

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101754

共 12 页第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

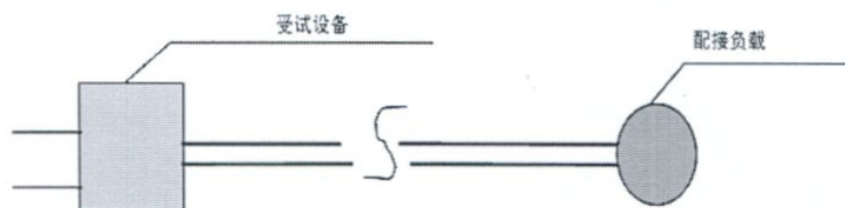

4) 试验布置示意图：

