



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2021081801000968

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生 产 者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地 址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产 品 名 称: 手动火灾报警按钮

认 证 单 元: J-SAP-M-HJ310

内含: J-SAP-M-HJ310(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-03

产 品 标 准: GB 19880-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-08-17

发(换)证日期: 2021年08月17日 有效期至: 2026年08月16日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0343496

No: Dz2021101461



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 北京核中警消防技术有限责任公司

产 品 型 号 名 称: J-SAP-M-HJ310 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-HJ310		
认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2021 年 1 月		
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 4 月 1 日		
样品数量	12 个	检验日期	自 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 5 月 25 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2021 年 5 月 28 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				

批准: 王彬

审核: 谢峰

编制: 唐晓明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 2 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201		
联系电话	010-87305529	传 真	010-87305529

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动火灾报警按钮
- 2) 型号: J-SAP-M-HJ310
- 3) 执行标准号: GB 19880-2005
- 4) 生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 5) 生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 6) 生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 85mm×85mm×40mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 使用环境: 户内型;
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500C 型火灾报警控制器。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PB-22E85

生产者: 东莞市合智电子有限公司

2) 启动零件

生产者: 宁波普泰电子有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：J-SAP-M-HJ310

No: Dz2021101461
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	/
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	/
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合 格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
5	高温（耐久）试验	4.8	—	—	户内型
6	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
7	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
8	恒定湿热（耐久）试验	4.11	满足标准要求。	合 格	/
9	SO ₂ 腐蚀（耐久）试验	4.12	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
11	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司

No: Dz2021101461

产品型号：J-SAP-M-HJ310

共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	振动(正弦)(耐久) 试验	4.16	满足标准要求。	合 格	/
14	静电放电抗扰度试 验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗 扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
16	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
18	浪涌(冲击)抗扰 度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/
19	雨淋试验	4.22	—	—	户内型

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 7 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图

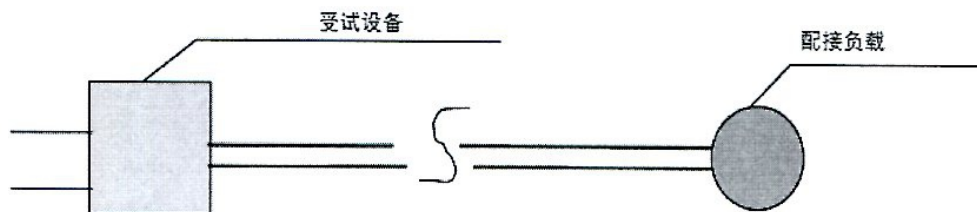

4) 试验布置示意图

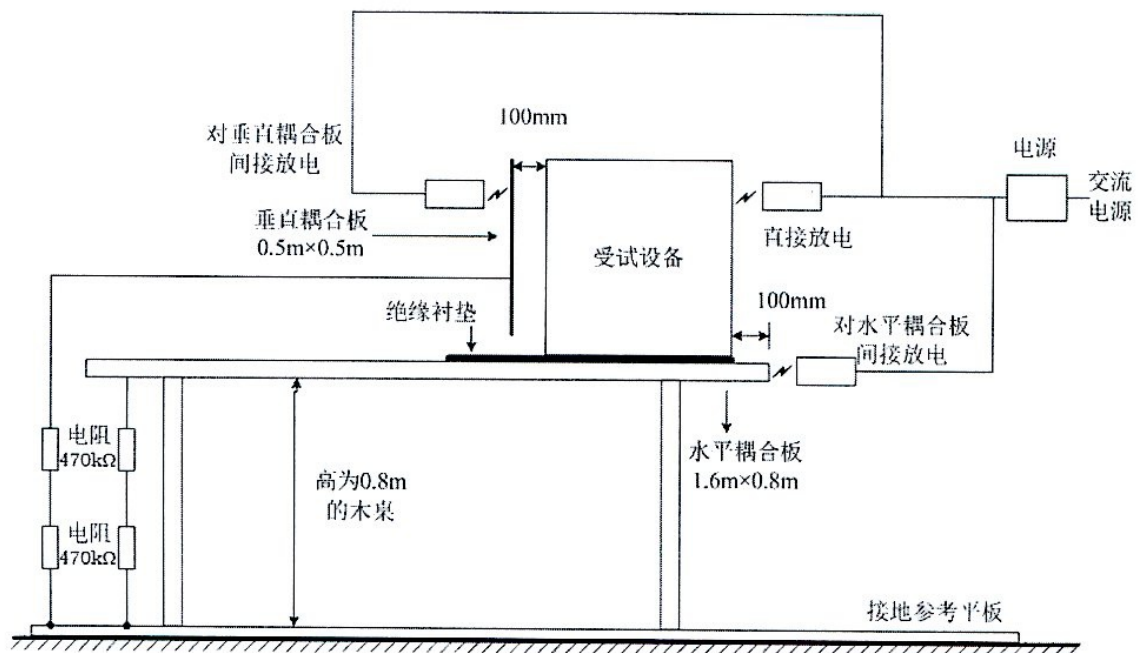

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2021101461

共 11 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图

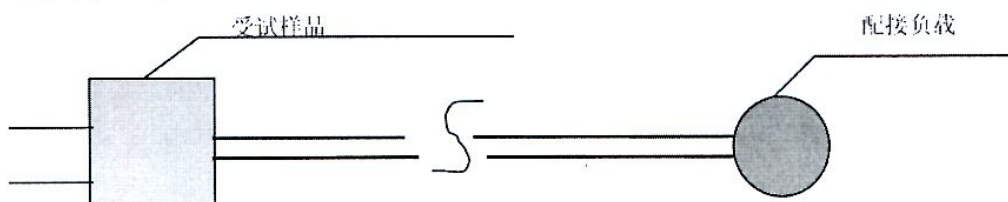

4) 试验布置示意图

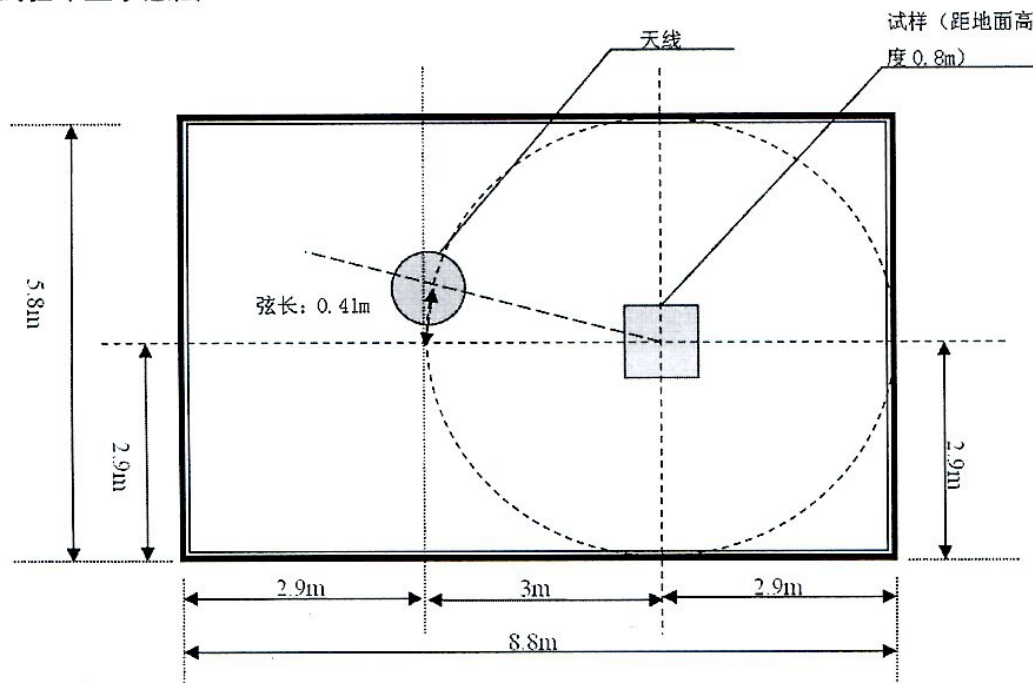

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

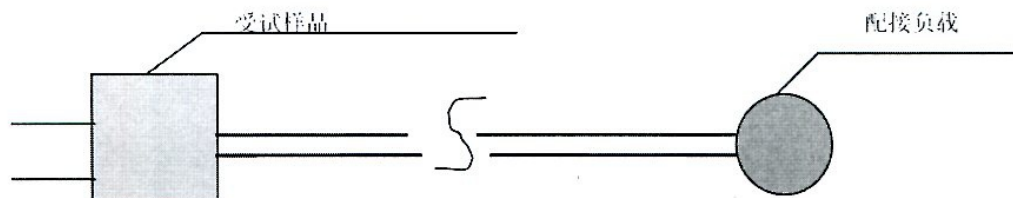

4) 试验布置示意图

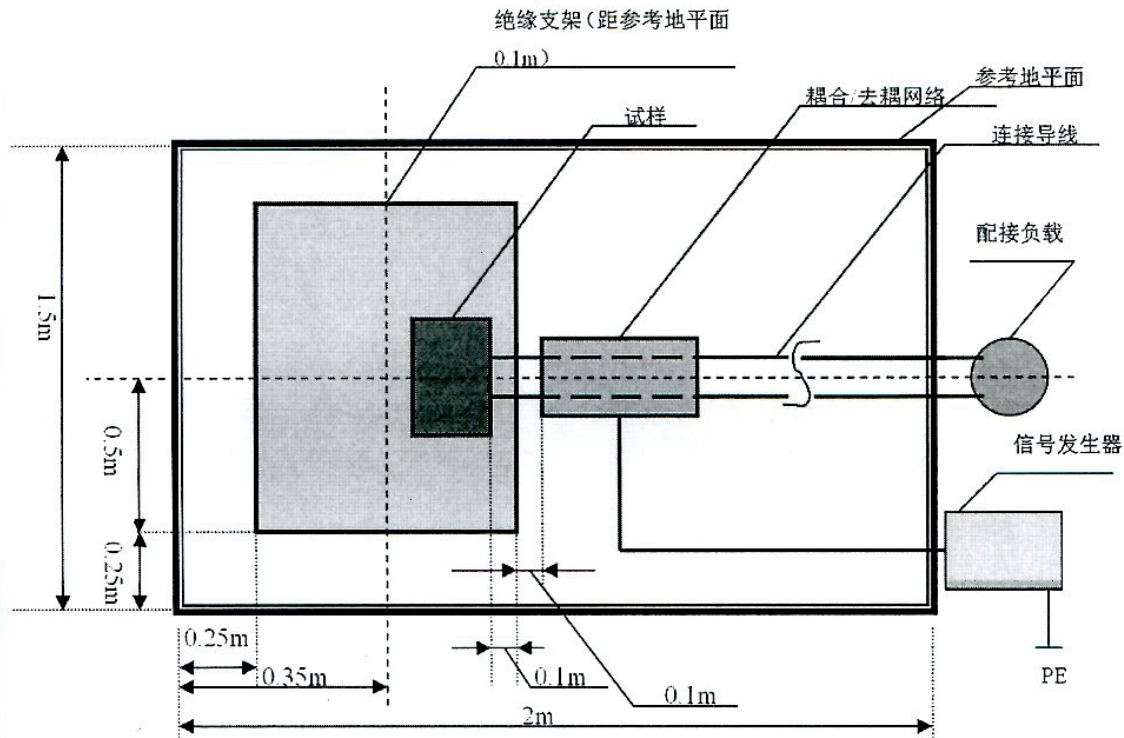

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

3) 受试设备连接图:

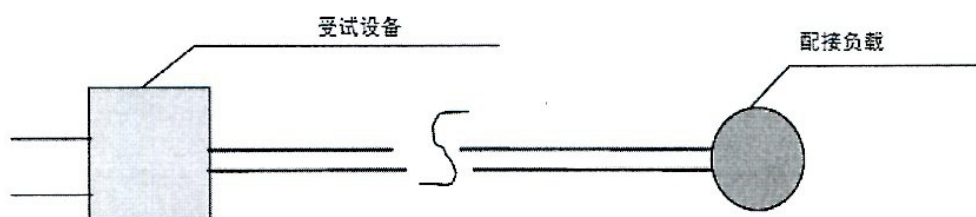

4) 试验布置示意图:

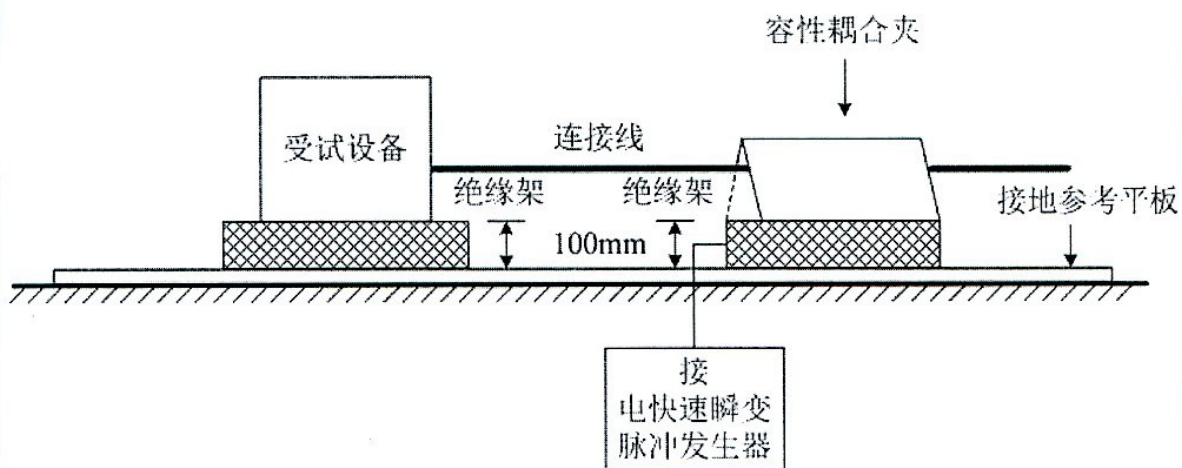

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021101461


共 11 页 第 11 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3) 受试设备连接图

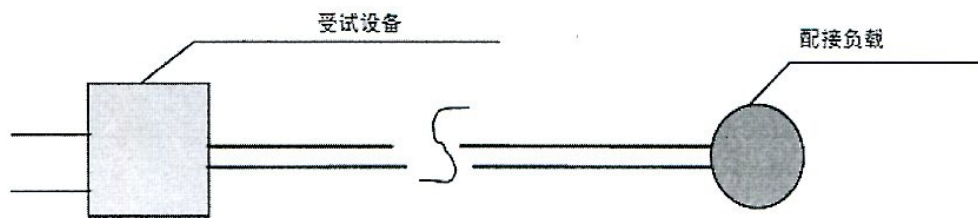

- 4) 试验布置示意图

