



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2012081801001483

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产品名称: 线型光束感烟火灾探测器

认证单元: JTY-HS-6401

内含: JTY-HS-6401(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产品标准: GB 14003-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2012-10-30

发(换)证日期: 2018年08月09日 有效期至: 2022年10月29日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0209500

N₂ Dz201100610



2008000170Z



(2008)国认监认字(001)号



检 测
CNAS L0259

检 验 报 告

受检单位名称 北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称 JTY-HS-6401 型线型光束感烟火灾探测器

检 验 类 别 型 式 检 验



国家消防电子产品质量监督检验中心


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NqDz201100610


共 8 页 第 1 页

产品名称	线型光束感烟火灾探测器	型 号	JTY-HS-6401
受检单位	北京核中警消防技术有限责任公司	商 标	
生产单位	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式检验
抽 样 者	张莹、王卫东	抽样地点	成品库
抽样基数	100 对	生产日期	2010 年 10 月
样品数量	8 对	抽样日期	2010 年 11 月 5 日
样品状态	完好	到样日期	2010 年 11 月 10 日
检验依据	GB 14003-2005	检验日期	自 2010 年 11 月 11 日 至 2011 年 2 月 22 日
检验项目	全项		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 14003-2005《线型光束感烟火灾探测器》的要求，对北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JTY-HS-6401 型线型光束感烟火灾探测器样品进行了型式检验。 该送检样品满足 GB 14003-2005《线型光束感烟火灾探测器》的技术要求，判定为合格。 以下空白。  签发日期：二〇一一年二月二十八日		
备 注			


批准:



审核:



编制:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201100610

共 8 页 第 2 页

受检单位	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号院		
法人代表	刘金生	邮政编码	100023
传 真	010-87305626	联系电话	010-87303866

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201100610

№Dz201100610

共 8 页 第 3 页

产品描述:

JTY-HS-6401 型线型光束感烟火灾探测器:

1. 外壳材质: 塑料;
2. 额定工作电压: DC24V;
3. 具有一个红色报警状态指示灯, 报警状态时常亮;
4. 光路长度: 9m~100m;
5. 配接北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-TG-HJ9000 型火灾报警控制器 (联动型)、HJ9505 型输入模块进行试验。

1	外壳材质	塑料	符合标准要求	合格
2	额定工作电压	DC24V	符合标准要求	合格
3	报警状态指示灯	红色, 报警状态时常亮	符合标准要求	合格
4	光路长度	9m~100m	符合标准要求	合格
5	配接北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-TG-HJ9000 型火灾报警控制器 (联动型)、HJ9505 型输入模块进行试验。		符合标准要求	合格
6	响应时间	5.6	18 试样响应时间 (s): 1.4 比值: 1.1	合格
7	报警灵敏度	5.7	18 试样响应阈值 (dB): 1.5~100 1.5~100 比值: 1.1	合格
8	光路长度和依性试验	5.8	18 试样响应阈值 (dB): 最小光路: 1.5 最大光路: 1.4 比值: 1.1	合格
9	光路定向和依性试验	5.9	满足标准要求	合格
10	高温 (运行) 试验	5.10	38 试样发出火灾报警信号的时间 (s): 9.7 38 试样放置 1h 后测得响应阈值 (dB): 1.4 比值: 1.1	合格
11	低温 (运行) 试验	5.11	38 试样发出火灾报警信号的时间 (s): 10.2 38 试样放置 1h 后测得响应阈值 (dB): 1.3 比值: 1.0	合格

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心

线型光束感烟火灾探测器检验结果汇总表

受检单位：北京核中警消防技术有限责任公司

№: Dz201100610

产品型号：JTY-HS-6401

共 8 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合 格	
2	一致性试验	5.2	响应阈值(dB): 1# 1.5 2# 1.4 3# 1.3 4# 1.4 5# 1.5 6# 1.4 7# 1.2 8# 1.5 比值: 1.2	合 格	
3	热干扰试验	5.3	满足标准要求。	合 格	
4	重复性试验	5.4	2# 试样响应阈值(dB): 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 比值: 1.0	合 格	
5	遮挡快速变化试验	5.5	1#试样在 9.0s 时发出火灾报警信号。	合 格	
6	遮挡缓慢变化试验	5.6	1#试样响应阈值(dB): 1.4 比值: 1.1	合 格	
7	电源参数波动试验	5.7	1#试样响应阈值(dB): 1.5(+10%) 1.5(-15%) 比值: 1.0	合 格	
8	光路长度相依性试验	5.8	1#试样响应阈值(dB): 最小光路: 1.5 最大光路: 1.4 比值: 1.1	合 格	
9	光路定向相依性试验	5.9	满足标准要求。	合 格	
10	高 温 (运行)试验	5.10	3#试样发出火灾报警信号的时间(s): 9.7 3#试样放置 1h 后测得响应阈值(dB): 1.4 比值: 1.1	合 格	
11	低 温 (运行)试验	5.11	3#试样发出火灾报警信号的时间(s): 10.2 3#试样放置 1h 后测得响应阈值(dB): 1.3 比值: 1.0	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

线型光束感烟火灾探测器检验结果汇总表

受检单位：北京核中警消防技术有限责任公司

№: Dz201100610

产品型号：JTY-HS-6401

共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	恒定湿热 (运行)试验	5.12	3#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.1	合 格	
13	恒定湿热 (耐久)试验	5.13	2#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.0	合 格	
14	腐蚀试验	5.14	6#试样响应阈值 (dB) : 1.5 比值: 1.1	合 格	
15	射频电磁 场辐射抗 扰度试验	5.15	4#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.0	合 格	
16	静电放电 抗扰度试验	5.16	4#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.0	合 格	
17	电快速瞬 变脉冲群 抗扰度试验	5.17	4#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.0	合 格	
18	射频场感应 的传导骚扰 抗扰度试验	5.18	5#试样响应阈值 (dB) : 1.6 比值: 1.1	合 格	
19	浪涌 (冲击) 抗扰度试验	5.19	5#试样响应阈值 (dB) : 1.5 比值: 1.0	合 格	
20	振动 (正弦) (耐久)试验	5.20	1#试样响应阈值 (dB) : 1.4 比值: 1.1	合 格	
21	碰撞试验	5.21	5#试样响应阈值 (dB) : 1.5 比值: 1.0	合 格	
22	环境光 干扰试验	5.22	5#试样响应阈值 (dB) : 1.5 比值: 1.0	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

线型光束感烟火灾探测器检验结果汇总表

受检单位：北京核中警消防技术有限责任公司


№: Dz201100610

产品型号：JTY-HS-6401

共 8 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果				结 论	备 注
23	火灾灵敏度 试 验	5.23	试验火	编号	m(dB/m)	y	合 格	
			SH1	7#	0.38	0.12		
				8#	0.38	0.12		
			SH2	7#	0.45	0.70		
				8#	0.45	0.70		
			SH3	7#	0.25	0.88		
				8#	0.25	0.88		
			SH4	7#	0.29	1.30		
				8#	0.29	1.30		

以下空白。

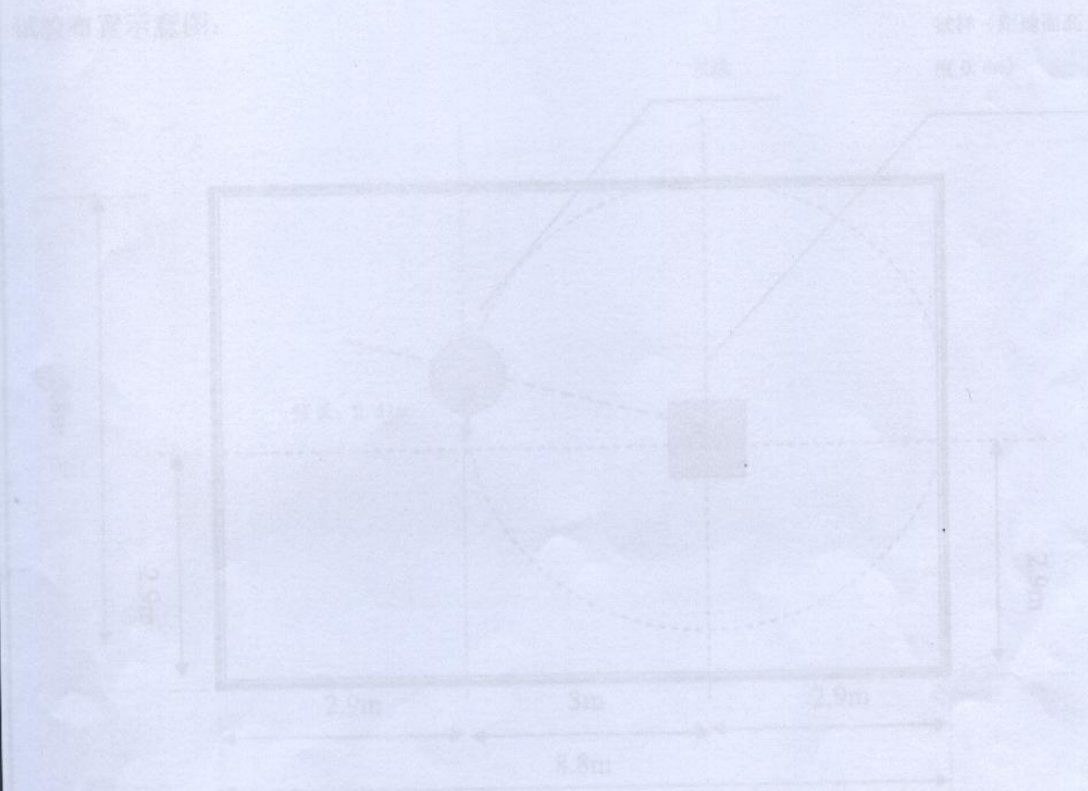

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告


NoDz201100610

共 8 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合 格

受试设备连接图:

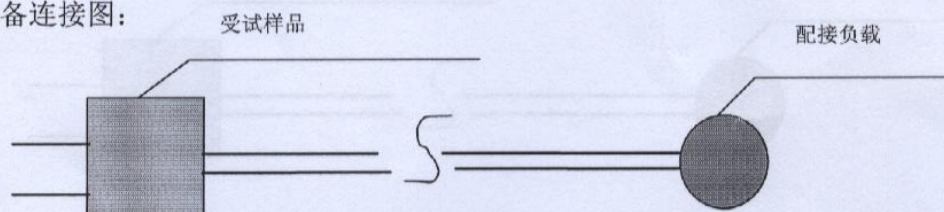

试验布置示意图:

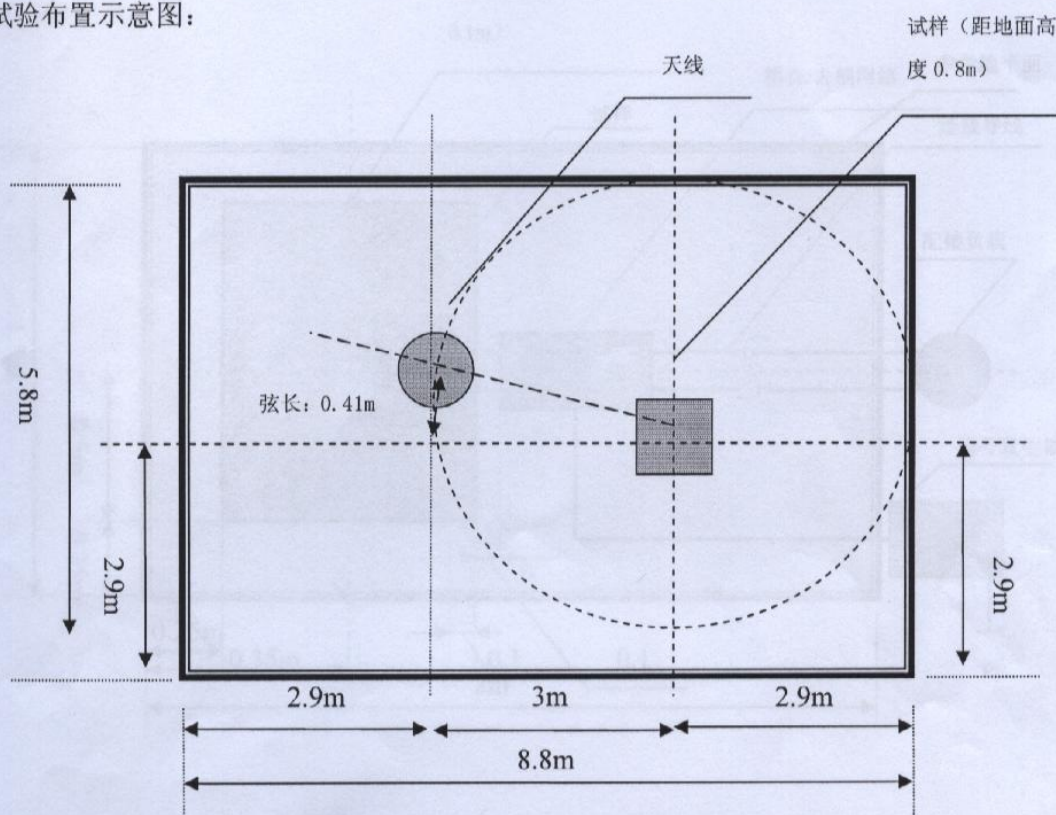

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


共 8 页 第 8 页

NoDz201100610


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	CHA9652B	校准状态	合格

受试设备连接图:

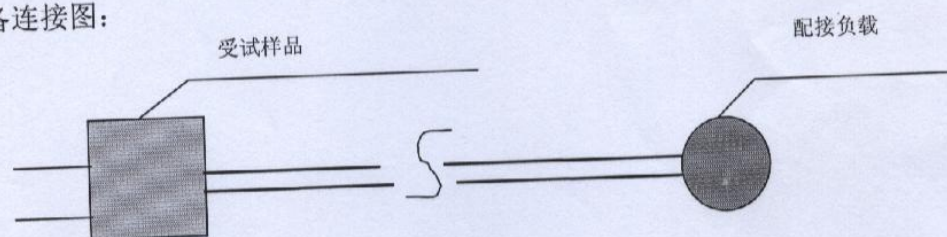

试验布置示意图:

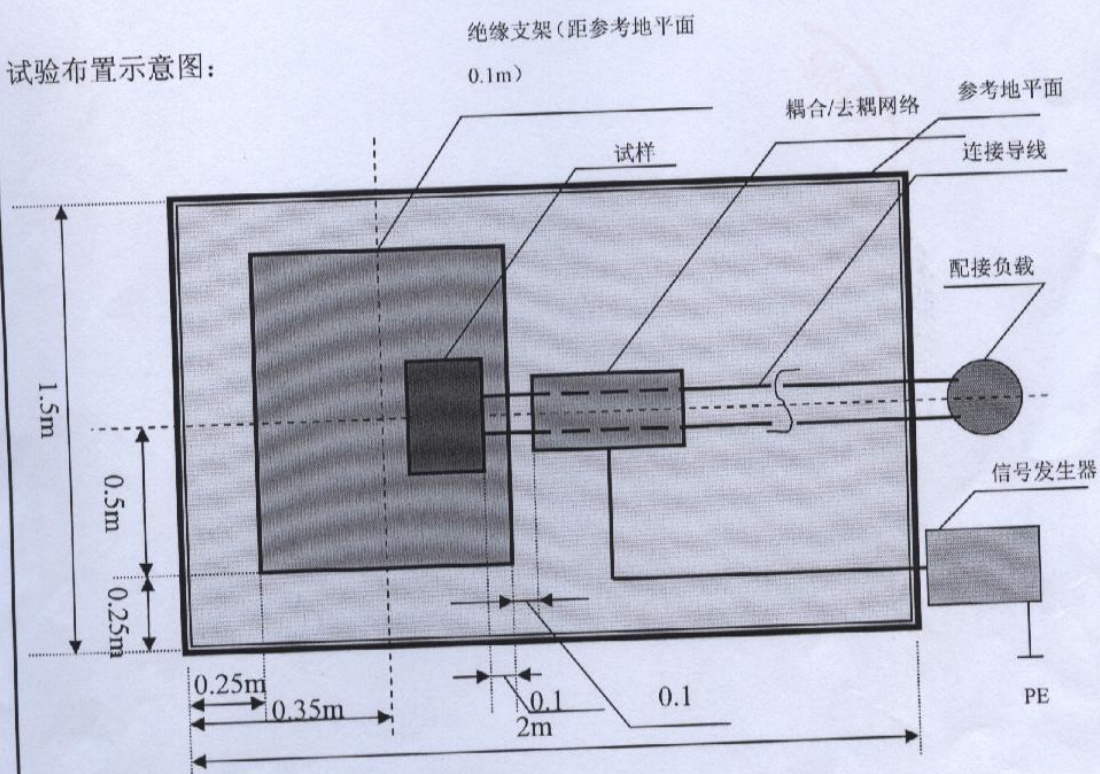

国家消防电子产品质量监督检验中心